


Tablica S
Montaż urządzeń na szynie TH-35
Układ Sieciowy TN-S
Ochrona od porażenia przed dotykaniem pośrednim –
samoczynne wyłączenia zasilania

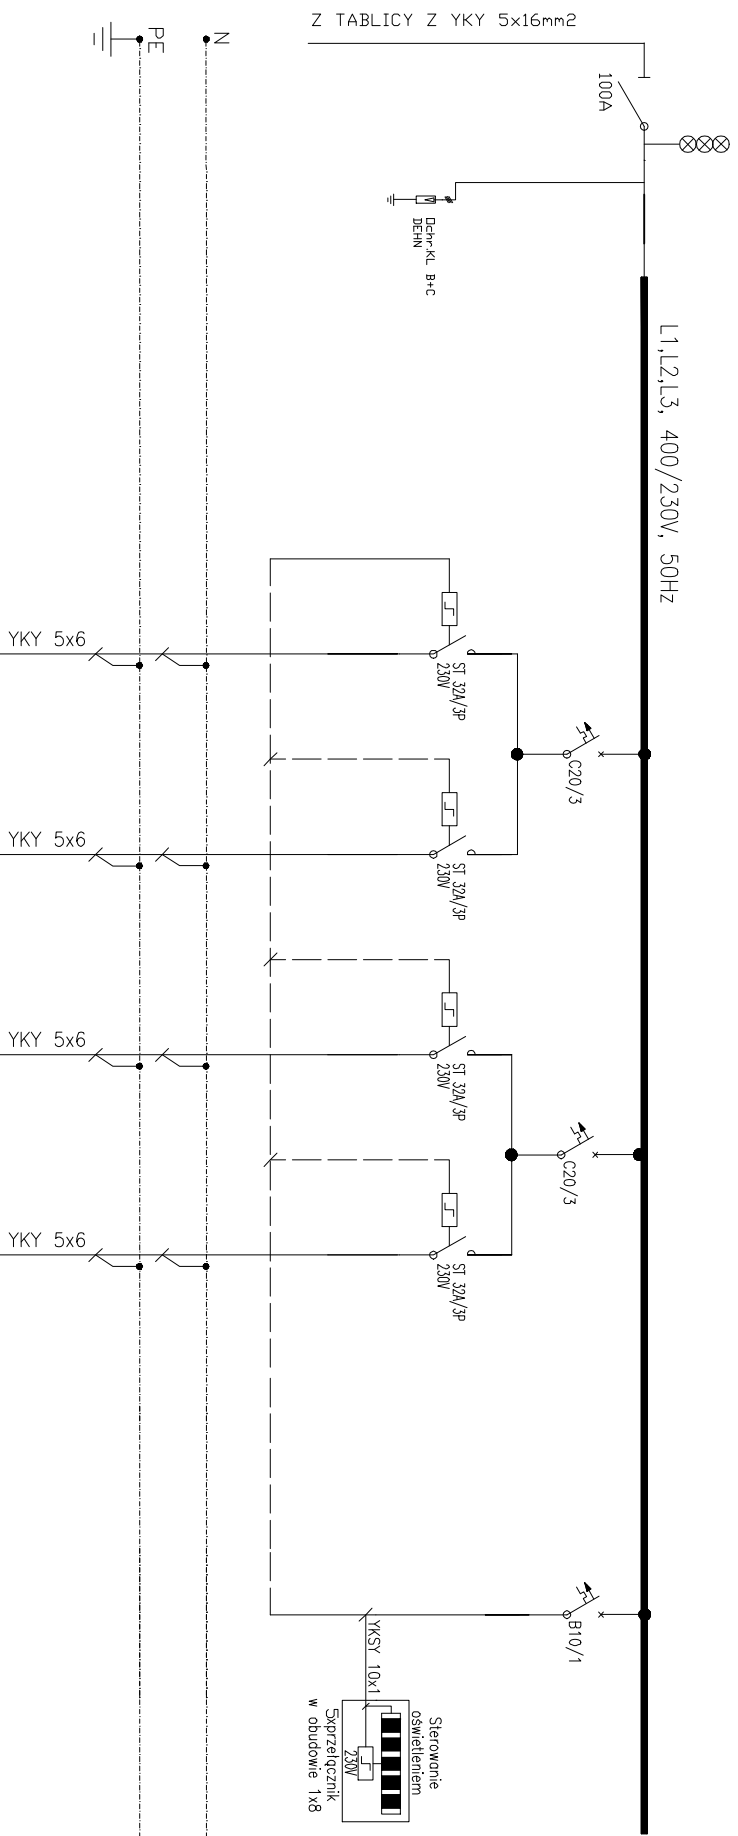

NR DBW/DBU	01	02	03	04		
Pi [kW]	4×400	4×400	9×400	9×400		
Po [kW]	1,6	1,6	3,6	3,6		
DBIS DBW/DBU	Dawajtenie boisko male I	Dawajtenie boisko male II	Dawajtenie boisko duze I	Dawajtenie boisko duze II		

Projekt	Budowa kompleksu boisk sportowych w Łodzi ul. Gajcego 7/11		Nazwa rysunku:					
Investor	Urząd Miasta Łodzi, Wydział Edukacji 90-113 Łódź, ul. Stenkiwiczów 5		Schemat rozdzielniczy oświetlenia zewnętrznego					
Projektant	PRGGO Pracownia Projektowa Łódź ul.Walczyńska 25/a m17							
			Opracował:	Nr uprawnień	Podpis	Brzoza	Faza	Arkusz
			-				PW	1/1
			Projektował:	Nr uprawnień	Podpis	Dato	Rewizja	Nr rys.
			technAndrzej Goszczyński		372/94/VL	05.2014	1	E-1